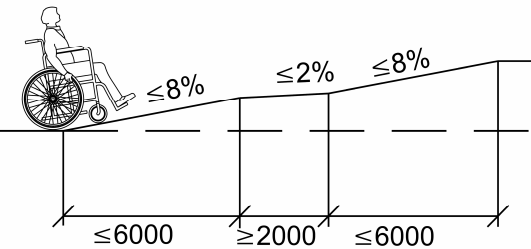


KOHDE / RAKENNE: **LUISKAT**

LAATUTASO / ALUE	MITOITUS	SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa	SUUNNITTELUOHJEITA	VÄRI JA VALAISTUS	KUNNOSSAPITOVAATIMUS
<p>1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO</p> <p>Kävelykatuympäristöt</p> <p>Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja</p> <p>Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt</p> <p>Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja</p> <p>Julkisen liikenteen terminaali-alueet ja pysäkkialueet</p> <p>Erytisliikunta- ja leikkipaikat</p> <p>Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>	 <p>Suosittelava kaltevuus ≤ 5 % (≤1:20, n. 3°)</p> <p>Ilman välitasanteita kaltevuus max. 5 %</p> <p>Sivukaltevuus max. 2 %</p> <p>Koneellisesti kunnossapidettävän luiskan leveys ≥ 2300 mm</p> <p>Suosittelava leveys 1200–1800 mm (min. 900 mm)</p> <p>RakMK F1</p>	<p>Portaat</p> <p>Opaslaatat</p> <p>Varoitusalue</p> <p>Käsijohde</p> <p>Kulkupinnat</p>	<p>Varoitusalue luiskan ylä- ja alapäissä</p> <p>Käsijohde kahdella korkeudella aina molemmilla sivuilla koko luiskan ja välitasanteiden pituudella</p> <p>Sulanapitojärjestelmä suositeltava</p> <p>Karkea pintamateriaali, joka ei ole liukas sääolosuhteiden vaihdellessa</p> <p>Vähintään 50 mm:n suojareunus ellei luiskan reunassa ole seinää tms. kiinteää estettä</p> <p>Kääntymiskohdassa tasanne vähintään 1150 x 1150 mm</p>	<p>Varoitusalueella selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti)</p> <p>Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen. Valaistusvoimakkuussuositus 30 lx ("Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asemalueilla", LVM:n Elsa tutkimus- ja kehittämissuositukset)</p> <p>Tarvittaessa heikosti näkevän ohjausvalaistus</p>	<p>Liukkauden estämien</p> <p>Varoitusalueen pintakuvion ja värikontrastin tunnistettavuuden takaaminen</p> <p>Käsijohteen alle ei saa kasata lunta</p> <p>Kasvillisuuden leikkaaminen niin, ettei se työnny luiskan alueelle eikä haittaa käsijohteen käyttämistä</p>
<p>2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO</p>	<p>SAMA</p> <p>RakMK F1</p>	<p>Portaat</p> <p>Varoitusalue</p> <p>Käsijohde</p> <p>Kulkupinnat</p>	<p>Luiskan lisäksi tarvitaan aina myös portaat</p> <p>Käsijohde aina molemmilla sivuilla koko luiskan ja välitasanteiden pituudella</p> <p>Karkea pintamateriaali, joka ei ole liukas sääolosuhteiden vaihdellessa</p> <p>Vähintään 50 mm:n suojareunus ellei luiskan reunassa ole seinää tms. kiinteää estettä</p>	<p>Vähintään valaistusluokka K2 (min. 10 lx)</p> <p>Hyvä valaistus: häikäisemätön, tasainen</p>	<p>Liukkauden estäminen</p> <p>Käsijohteen alle ei saa kasata lunta.</p> <p>Kasvillisuuden leikkaaminen niin, ettei se työnny luiskan alueelle eikä haittaa käsijohteen käyttämistä</p>